

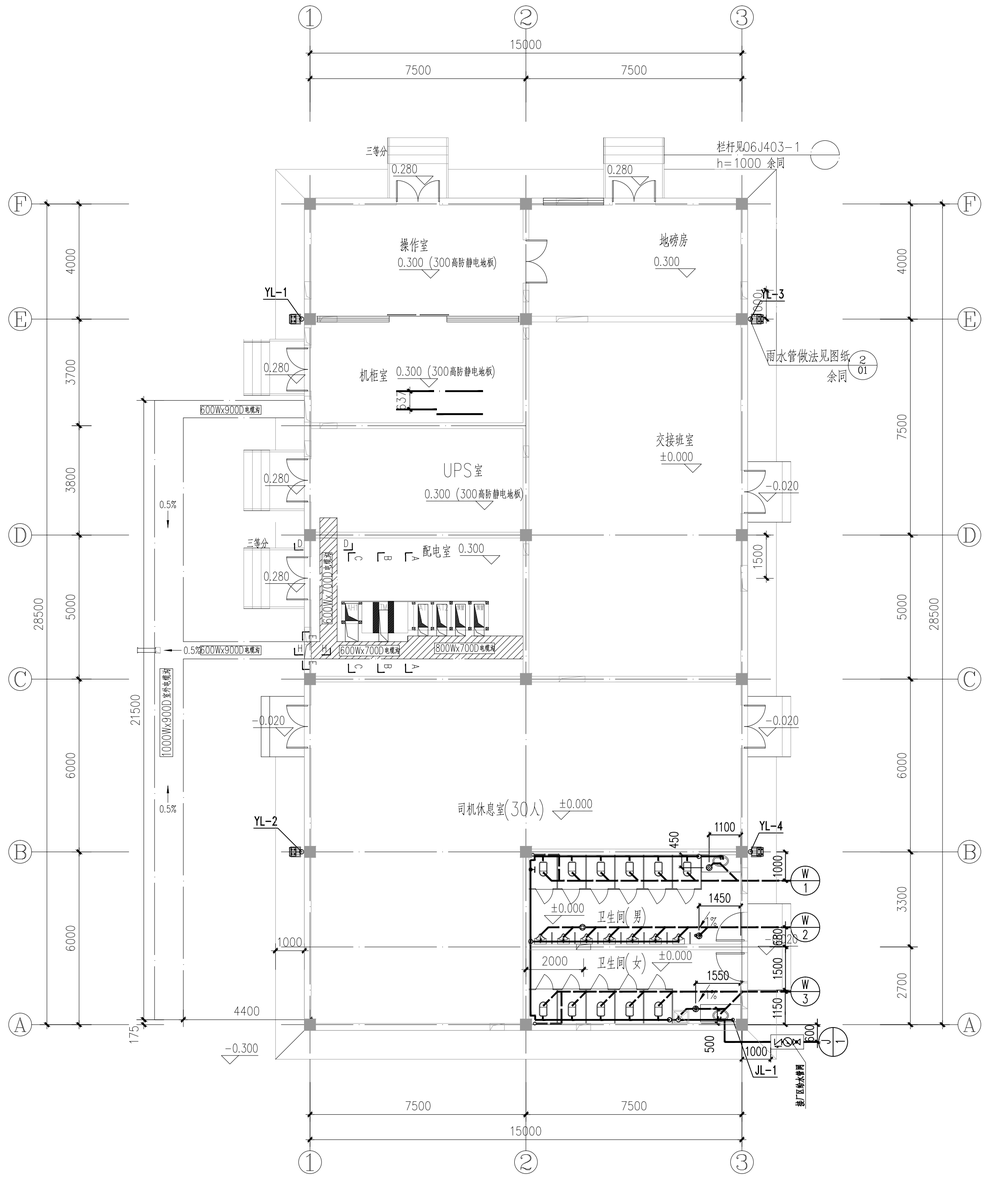



±0.000给排水平面 1:100

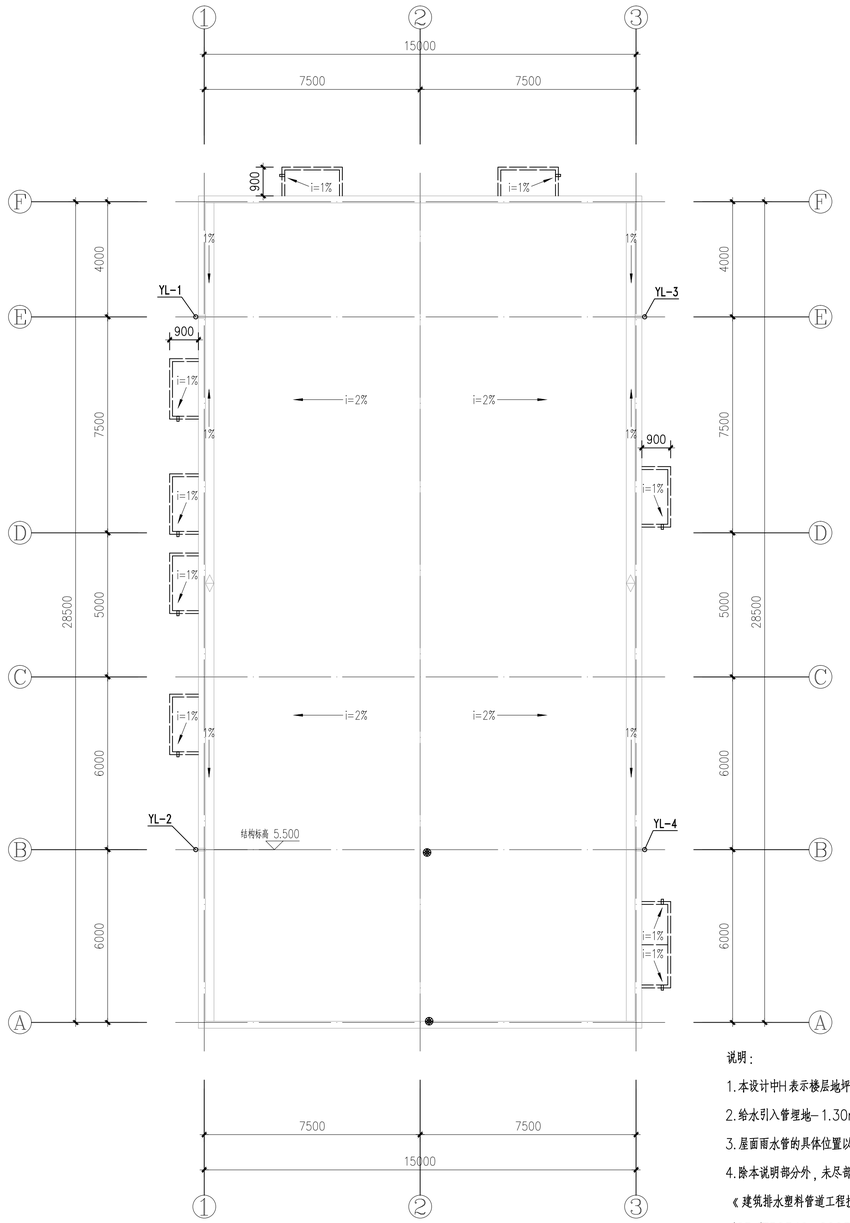


屋顶给排水平面 1:100

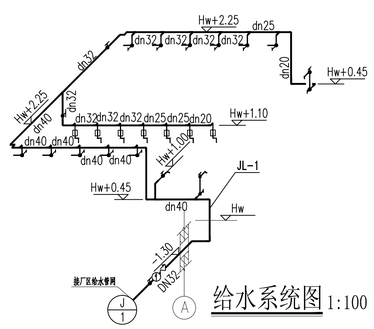

给水系统图 1:100

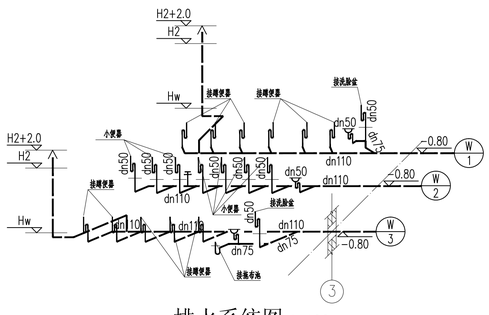


排水系统图 1:100



雨水系统图 1:100

注：YL-2同YL-1。YL-3，YL-4与YL-1镜像对称。



说明：

1. 本设计中H表示楼层地坪，Hw表示卫生间地坪，H2表示屋面，本图除标高以米计外，其余以毫米计。
2. 给水引入管埋地-1.30m，排水管出户的标高控制在管内底标高-0.80m。
3. 屋面雨水管的具体位置以建筑图为准，雨水立管的雨水排入集水坑。
4. 除本说明部分外，未尽部分均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)，《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》(GB/T50349-2005)，《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》(CECS125:2001)及其它有关规范施工、验收。

修改号 REV	发布日期 DATE	发布说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED
0	2013.10.25	供施工	覃辰晨	孙雅平	丁太文	

中海福建天然气有限责任公司 CNOOC-Fujian LNG Co.,Ltd.

合同号 Contract: Z2012SLFJ-TS/E-SD85-01
文件编号 Ref.No.: FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-12004

东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

工程 PROJ.: 福建LNG站线项目 秀屿接收站新增槽车装车站工程
装置 JOB: 值班控制室(101)
工序 SUB. JOB:
设计阶段 DES.PHASE: 详细设计

设计 DESIGNED	制图 DRAWN	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED

值班控制室给排水管道平面图 平面图、系统图

201205SB-101-080E-01 0

比例 SCALE | 版次 ISSUE: 0 | 入库日期 DATE | 第1张 共1张 SHEET NO. 1 OF 1 | 修改 REV.

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.

专业 DISCIP.LINE	会签及日期 COMFIRSIGNED & DATE	专业 DISCIP.LINE	会签及日期 COMFIRSIGNED & DATE	修改 REVISED	日期 DATE	设计 DESIGNED	校核 REVIEWED	审核 APPROVED