

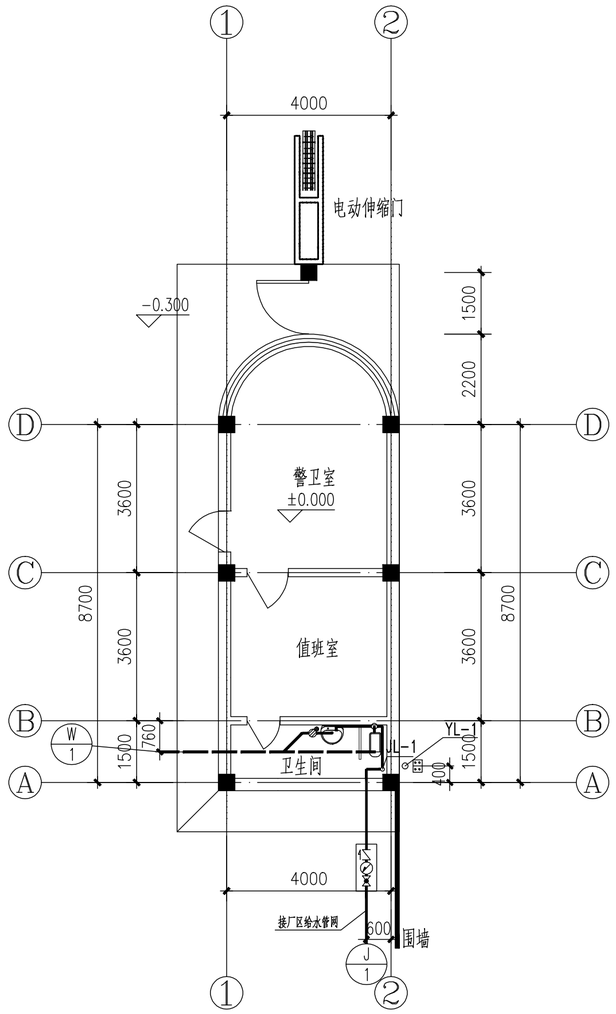



±0.000给排水平面 1:100

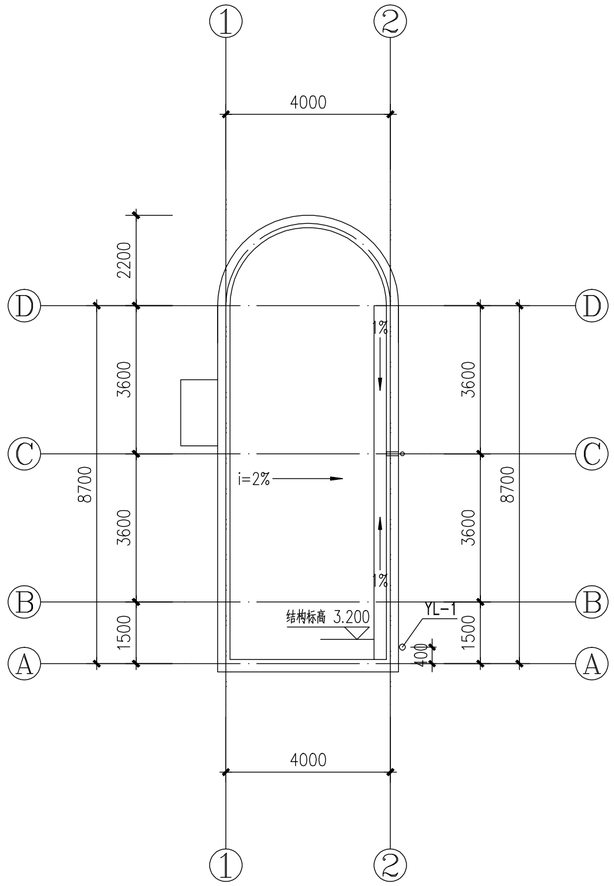


屋顶给排水平面 1:100

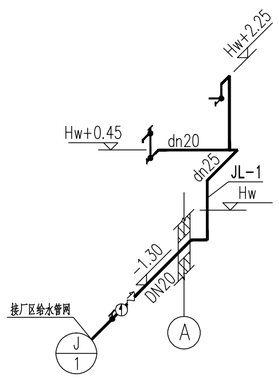


给水系统图 1:100

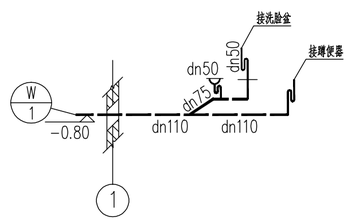

排水系统图 1:100



雨水系统图 1:100

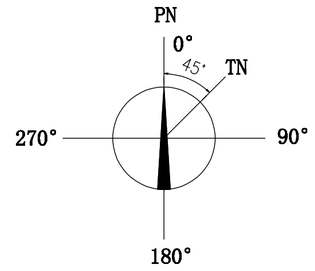

说明：

1. 本设计中H表示楼层地坪，Hw表示卫生间地坪。本图除标高以米计外，其余以毫米计。
2. 给水引入管埋地-1.30m，排水管出户的标高控制在管内底标高-0.80m。
3. 屋面雨水管的具体位置以建筑图为准，雨水立管的雨水排入集水坑。
4. 除本说明部分外，未尽部分均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)，《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》(GB/T50349-2005)，《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》(CECS125:2001)及其它有关规范施工、验收。

专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	修改 REVISED	日期 DATE	设计 DESIGNED	校核 REVIEWED	审核 APPROVED

修改 REV.	版次 ISSUE	发布日期 DATE	发布说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED
	0	2013.10.25	供施工	覃辰晨	孙雅平	丁太文	

中海福建天然气有限责任公司
CNOOC-Fujian LNG Co.,Ltd.

东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

合同号 Contract	Z2012SLFJ-TS/E-S085-01		
文件编号 Ref.No.	FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-12006		
工程 PROJ.	福建LNG站线项目 秀屿接收站新增槽车装车站工程		
装置 JOB	门卫(103)		
工序 SUB. JOB			
设计阶段 DES.PHASE	详细设计		

设计 DESIGNED			
制图 DRAWN			
校核 CHECKED			
审核 APPROVED			
审定 AUTHORIZED			

门卫给排水管道平面、系统图

201205SB-103-080E-01 0

比例 SCALE | 版次 ISSUE 0 | 入库日期 DATE | 第 1 张 共 1 张 SHEET NO. 1 OF 1 | 修改 REV.

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.