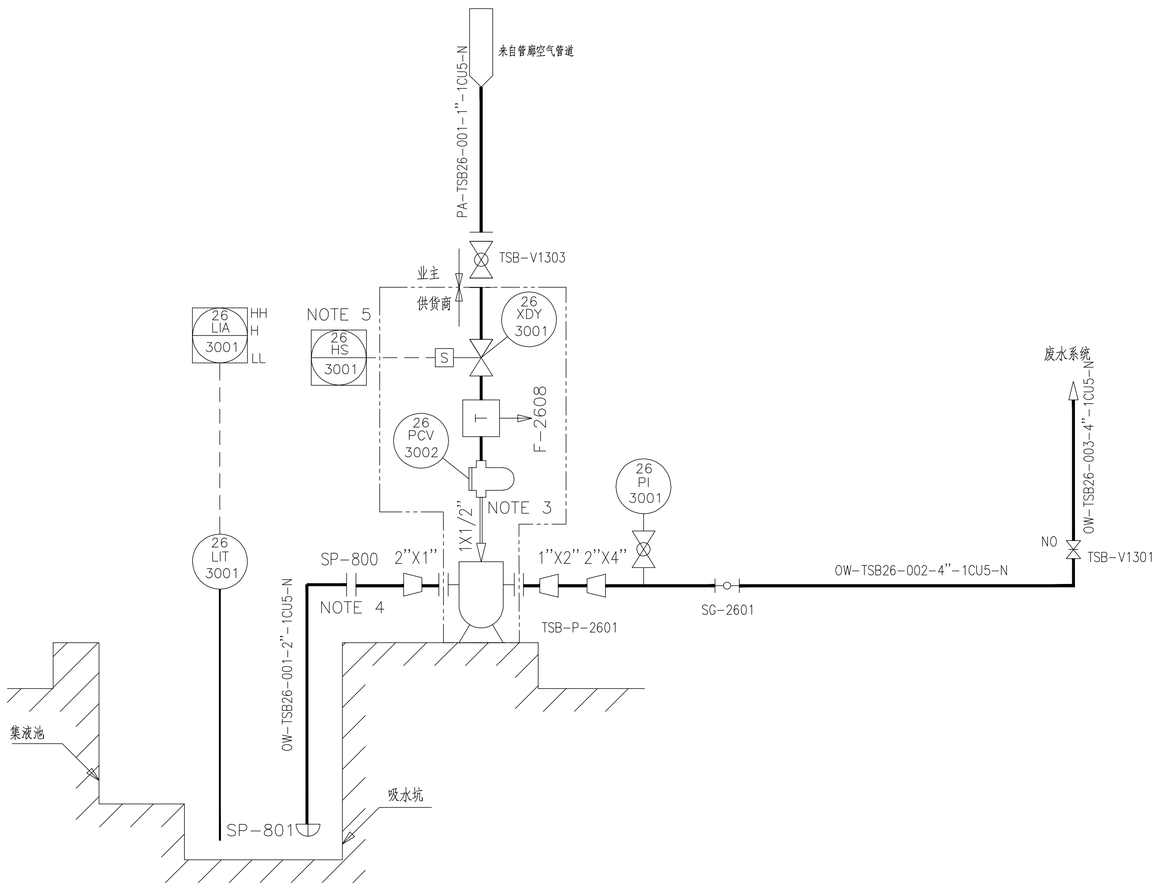


说明(NOTE):

1. 泵及仪表在维修时可不进入集液池。
2. 压力调节阀及电磁阀随泵供货。
3. 泵的吸水管及过滤器应能从地面直接移出。
4. 泵应能从DCS手动启动，并在集液池低液位时自动停止。

专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	日期 DATE	修改 REVISED	日期 DATE	设计 DESIGNED	校核 REVIEWED	审核 APPROVED

修改号 REV.	发布日期 DATE	发布说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED
0	2013.10.25	供施工	覃民晨	孙雁平	丁太文	

中海福建天然气有限责任公司
CNOOC-Fujian LNG Co.,Ltd.

东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

合同号 Contract	Z2012SLFJ-TS/E-S085-01		
文件编号 Ref.No.	FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-13001		
工程 PROJ.	福建LNG站线项目 秀屿接收站新增槽车装车站工程		
装置 JOB			
工序 SUB. JOB	装车站(168)		
设计阶段 DESIPHASE	详细设计		

设计 DESIGNED		集液池排水系统仪表流程图	201205SB-168-080B-01
制图 DRAWN			
校核 CHECKED			
审核 APPROVED			
审定 AUTHORIZED		比例 SCALE / 版次 ISSUE 0	入库日期 DATE / 第 1 张 共 1 张 SHEET NO. 1 OF 1 / 修改 REV.

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.